

ROcstar★

REHABILITACIÓN ORAL EN COMPOSITE

Tijuana

 **MANUEL
GARIBAY**


ENA  **HRi**

4smile



- 3 TIPS DE ADHESIÓN
- 3 TIPS DE FOTOGRAFÍA
- 3 TIPS DE VENTA DE TRATAMIENTO
- 3 TIPS DE PREPARACIÓN
- 3 TIPS DE PULIDO
- ESTRATIFICACIÓN DE CARILLA (PRÁCTICA)





Esmalte	Bio Function	Dentina	Opalescentes	Opacos blancos	Tintes
☐ UE1 (ambar) ☐ UE2 (natural) ☐ UE3 (bleach)	☐ BF1 (ambar) ☐ BF2 (natural) ☐ BF3 (bleach)	☐ UD0 ☐ UD0.5 ☐ UD1 ☐ UD2 ☐ UD3 ☐ UD3.5 ☐ UD4 ☐ UD5 ☐ UD6	☐ OA (Ambar) ☐ OBN (Traslúcido)	☐ Intensive Milky ☐ Intesive White ☐ Intensive White Spot	☐ White ☐ Blue ☐ Orange ☐ Brown 1 ☐ Brown 2 (Dark) ☐ Yellow



Esmalte	Bio Function	Dentina	Opalescentes	Opacos blancos	Tintes
☐ UE1 (ambar) ☐ UE2 (natural)	☐ BF1 (ambar) ☐ BF2 (natural)	☐ UD3 ☐ UD3.5 ☐ UD4 ☐ UD5 ☐ UD6	☐ OBN (Traslúcido)		☐ White ☐ Brown 1 ☐ Brown 2 (Dark)





Curved Paddle "LRT"

Mirror image blades are 11 mm long and 1.8 mm wide. Ideal for Class V restorations.

Handle Selection:



CEPFILRT



REPFILRT (shown)



Recomendado
ROCstar★
REHABILITACIÓN ORAL EN COMPOSITE

3 TIPS DE ADHESIÓN

- JERINGA DE AIRE SECO
- ADHESIVO ALL BOND UNIVERSAL BISCO
- DESCONTAMINACIÓN CON HIPOCLORITO DE SODIO / CLORHEXIDINA




Protocolo Adhesion
Explicado en >1 minuto
#Rocstar

PROTOCOLO ADHESIVO



Clorhexidina
30-60 segundos

Hipoclorito
30-60 segundos

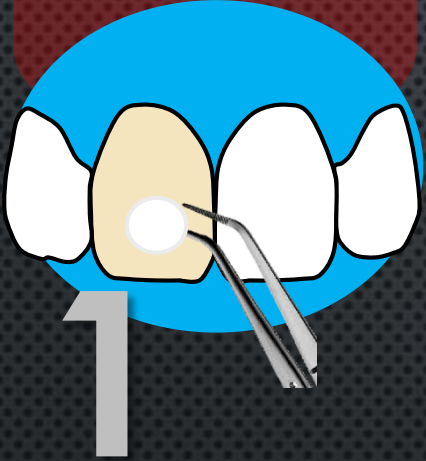

Cubrir con teflón ó
matriz metálica
Lavar con agua destilada
30 segundos



Grabado ácido 30 segundos
Lavar 30-60 segundos
Secar suave con aire seco
Clorhexidina 30 segundos:
✓ Secar en esmalte
✓ Dejar húmedo en dentina



Universal Bisco:
Aplicar adhesivo 15 segundos
Secar/aspirar 5 seg.
Aplicar adhesivo 15 segundos
Secar/aspirar 5 seg.
Fotocurar 20 segundos 1000 mw





- ☒ Agua de la llave
- ☒ Agua de garrafón
- ☐ Agua Destilada

www.manuellopezgaribay.com



INSTRUCCIONES DE USO


1. Restauraciones directas


TÉCNICA DE AUTOGRABADO: Prepare la cavidad. Lave a conciencia con un irrigador de agua. Utilice una bolita absorbente (esto es, un BOLITA DE ESPUMA*) o evacuación de alto volumen durante 1-2 segundos para eliminar el exceso de agua (no desequie).

NOTA: Puede utilizarse el grabador SELECT HV™* ETCH de BISCO sobre el esmalte cortado o sin cortar para aumentar la retención mecánica. Este grabador se diseñó para la colocación selectiva precisa.


TÉCNICA DE GRABADO TOTAL: Prepare la cavidad. Lave a conciencia con un irrigador de agua. Grabe el esmalte y la dentina con un grabador durante 15 segundos. Enjuague a conciencia. Elimine el exceso de agua secando la superficie con una bolita absorbente (esto es, un BOLITA DE ESPUMA) o evacuación de alto volumen (HVE) durante 1 o 2 segundos, lo que dejará la preparación visiblemente húmeda.

1. Dispense 1 o 2 gotas de **ALL-BOND UNIVERSAL** en un pocillo limpio. Vuelva a tapar el frasco inmediatamente para que el disolvente no se evapore.
2. Aplique dos capas separadas de **ALL-BOND UNIVERSAL**, raspando la preparación con un microcepillo durante 10 a 15 segundos por capa. No fotopolimerice entre capas.
3. Evapore el exceso de disolvente secando por completo con aire con una jeringa de aire durante por lo menos 10 segundos; no debe haber ningún movimiento visible del material. La superficie debe tener un aspecto brillante uniforme; si no es así, aplique otra capa de **ALL-BOND UNIVERSAL** y repita el paso 3.
4. Fotopolimerice durante 10 segundos.
5. Continúe con la colocación del material restaurador de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

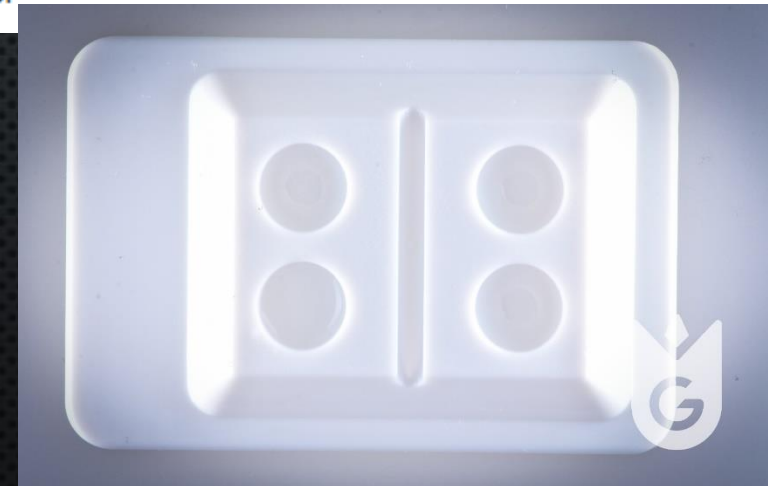

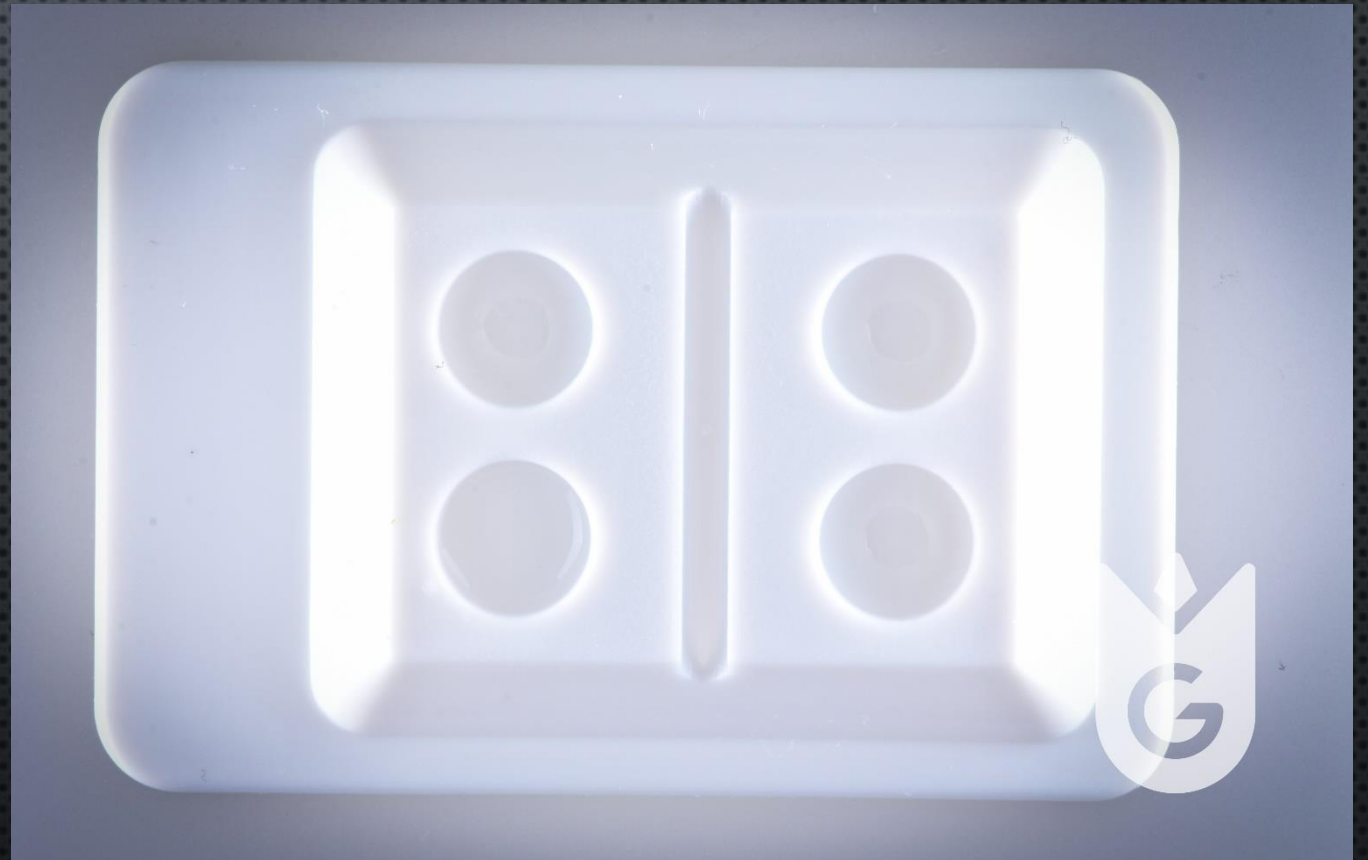



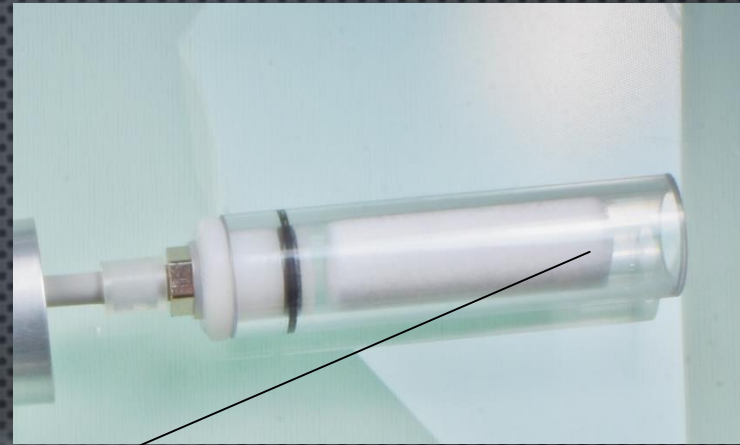



- ❖ 1000 mW/cm²
- ❖ 1400 mW/cm²
- ❖ 3200 mW/cm²

5 / 10 / 15 / 20 "
1 / 2 / 3 / 4 "
3 "

3 TIPS DE FOTOGRAFÍA

- INTEGRACIÓN DE IPHONE CON IPAD
- EMPEZAR CON VIDEO
- LA MEJOR CÁMARA DSLR PARA TÍ



Canon T5 + 18-55 mm Lens 399.00 dlls
Canon T5i + 18-55 mm Lens 649.00 dlls
Canon 60mm f/2.8 USM 399 dlls



Yongnuo YN-14EX-C
Modo Manual de 1/2 a 1/8
99.00 dlls



Nikon D3300 + 18-55 mm Lens 546.95 dlls
Nikon D3200 + 18-55 mm Lens 446.00 dlls
Nikon 60mm f/2.8 596 dlls



www.manuellopezgaribay.com



Precios de <http://www.bhphotovideo.com/>



Universal Mirror Handle Kit (Cromo) 249 dlls

Precios de:
<https://www.bhphotovideo.com>
<http://www.photomed.net>
<http://smilelineusa.com>



Kleerview Ultradent, grande y chico 50 dlls aprox.

www.manuellopezgaribay.com



Flexipalette 149.50 dlls
Contrastes

3 TIPS DE VENTA DE TRATAMIENTO

- VIDEO DE BIENVENIDA
- QUÉ BUSCA EL PACIENTE?
- DIVIDE Y VENCERÁS

10, 000 DLLS

PRIMERA FASE 6,000 DLLS

10 CITAS DE 600 DLLS

SEGUNDA FASE 4, 000 DLLS

8 CITAS DE 500 DLLS

OBJECIONES

PAGO DE CONTADO: DESCUENTO DE 500 DLLS

PAGO DE ANTICIPO DE 3,000 DLLS DESCUENTO DE 250 DLLS

PAGO DE ANTICIPO DE 1,000 DLLS + 2,000 DLLS EN 3 SEMANAS DESCUENTO DE 250 DLLS

3 TIPS DE PREPARACIÓN

- MOTOR ELÉCTRICO
- BISEL VS CHANFER
- DIQUE AL FINAL




Comparison of cutting efficiencies between electric and air-turbine dental handpieces.
Charlson Choi DDS Msa.

"The electric handpiece is more efficient at cutting various materials used in dentistry, especially machinable glass ceramic, silver amalgam, and high noble alloy, than the air-turbine handpiece."


Influence of oscillating and rotary cutting instruments with electric and turbine handpieces on tooth preparation surfaces.
Alessandro Geminiani, DDS, Msa

"The electric handpiece produced smoother surfaces than the turbine regardless of rotary cutting instrument grit."




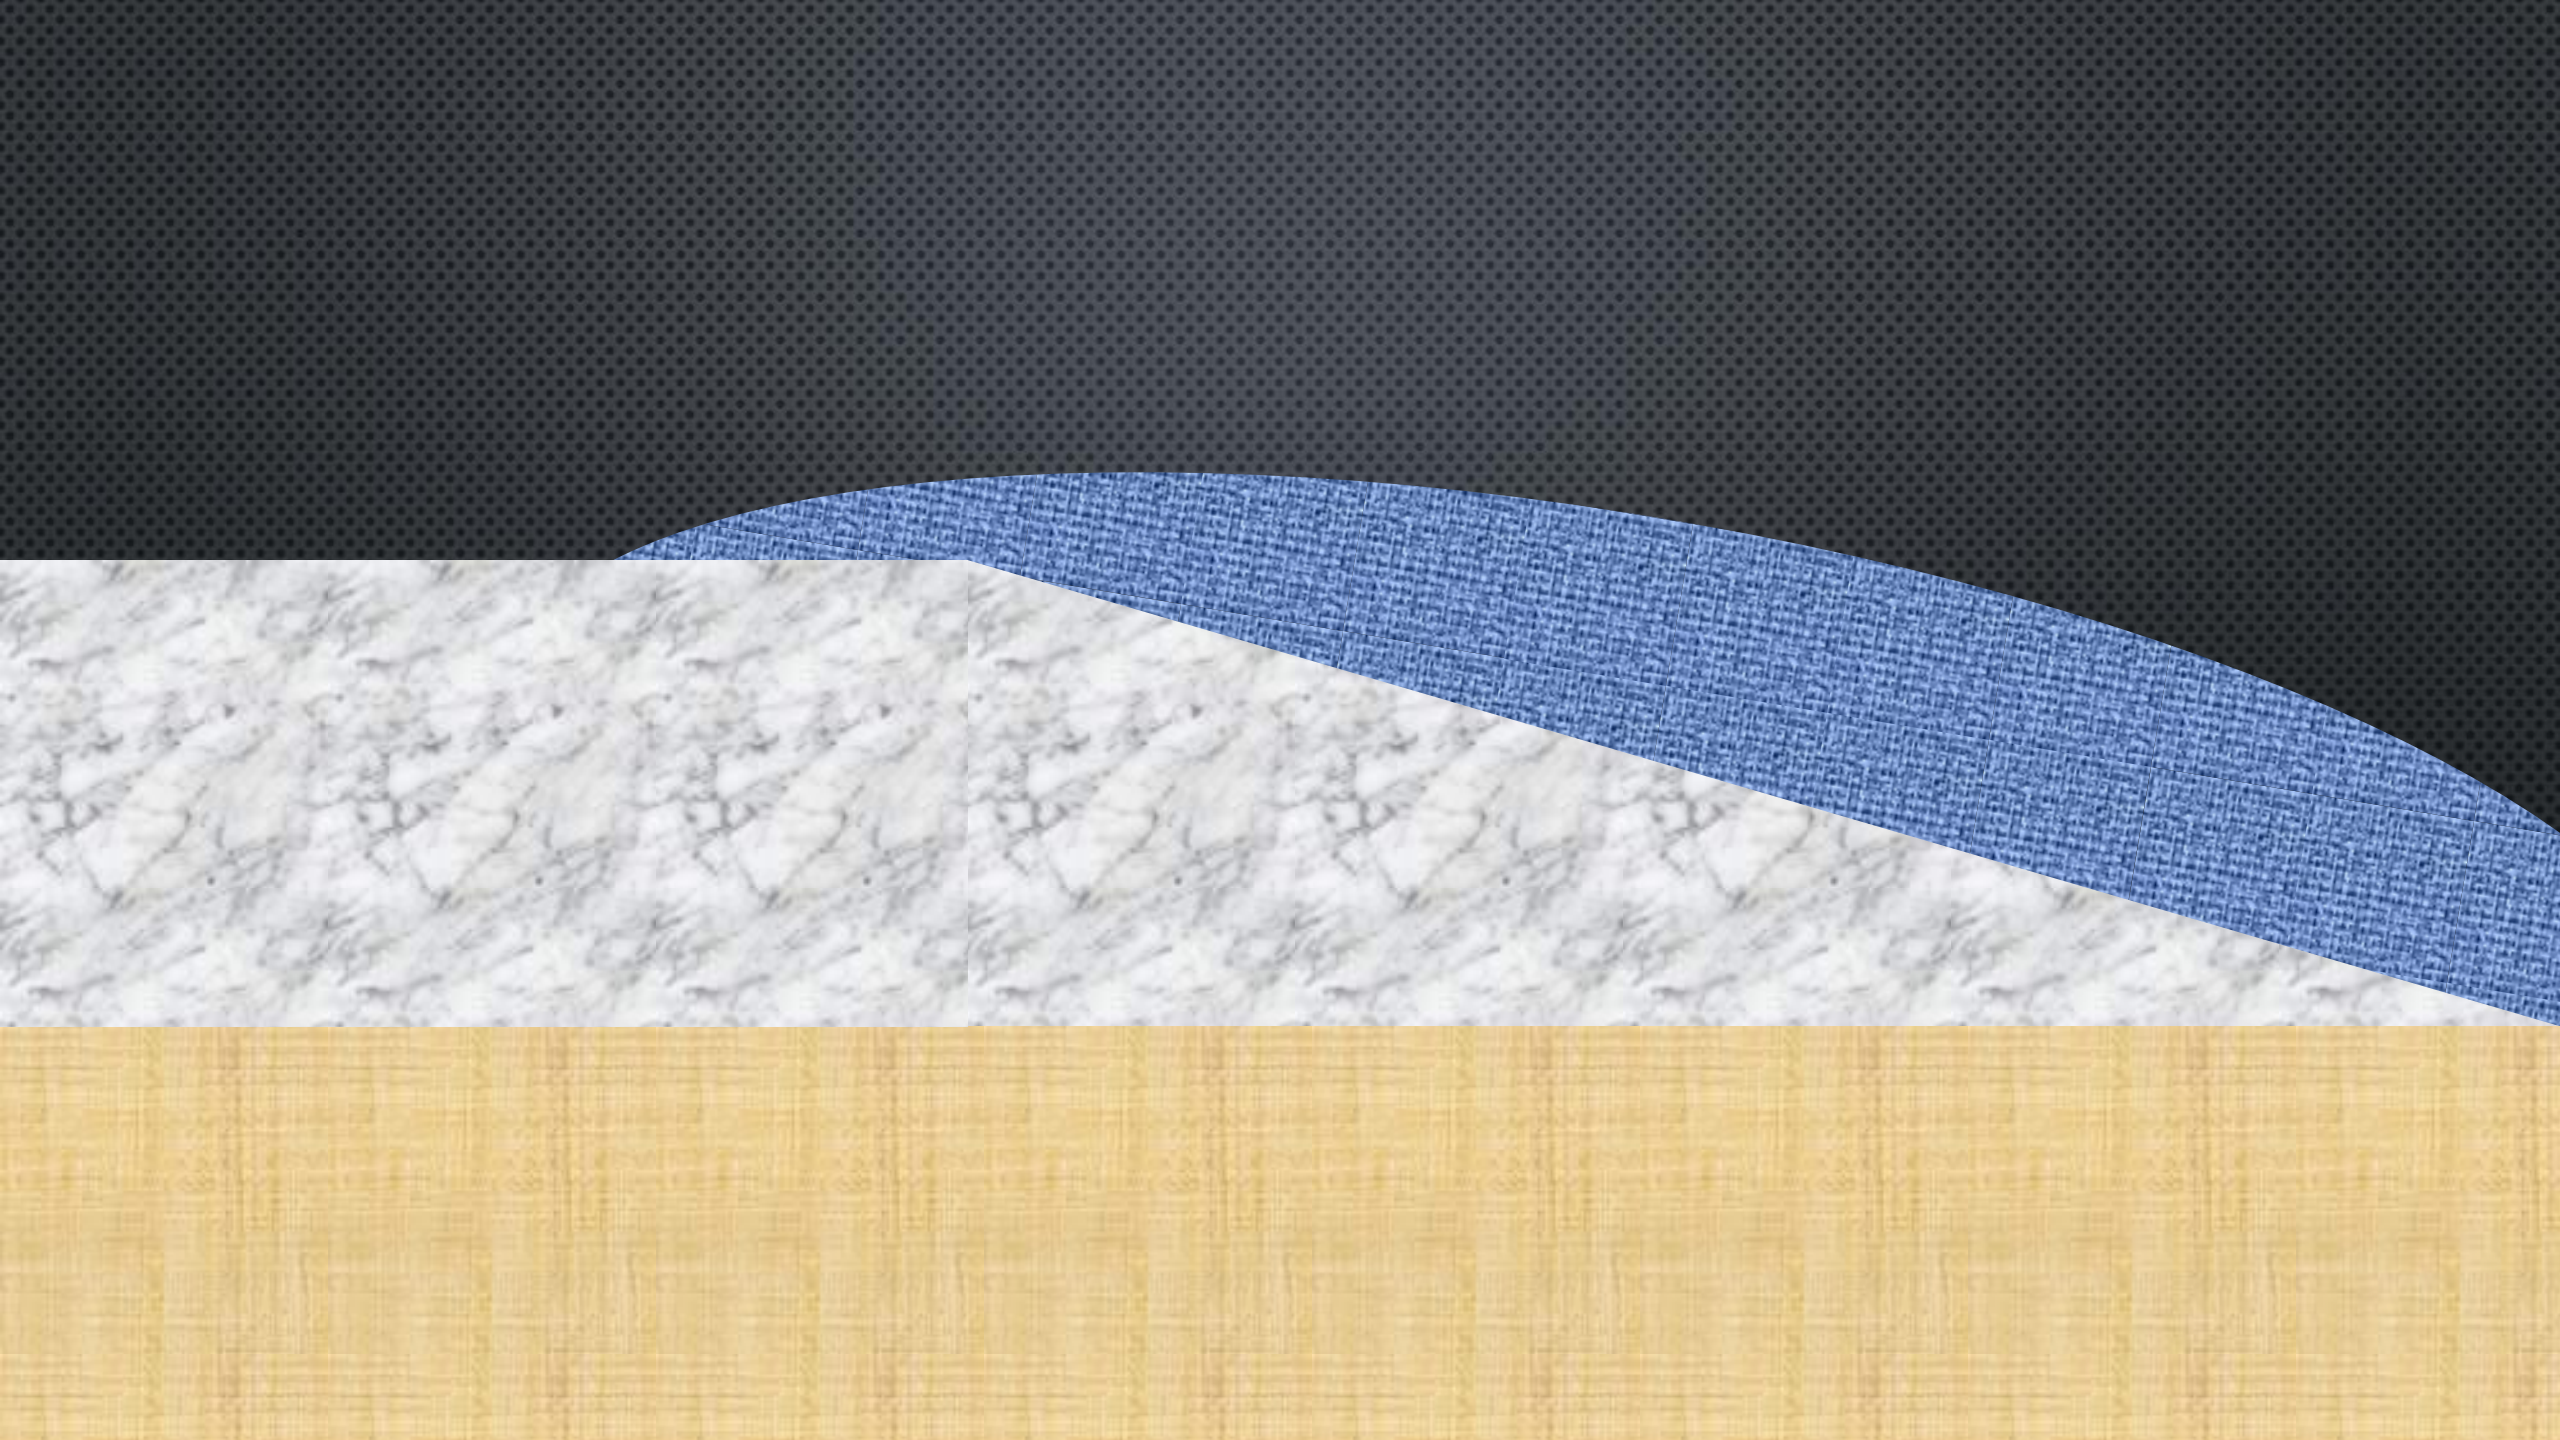



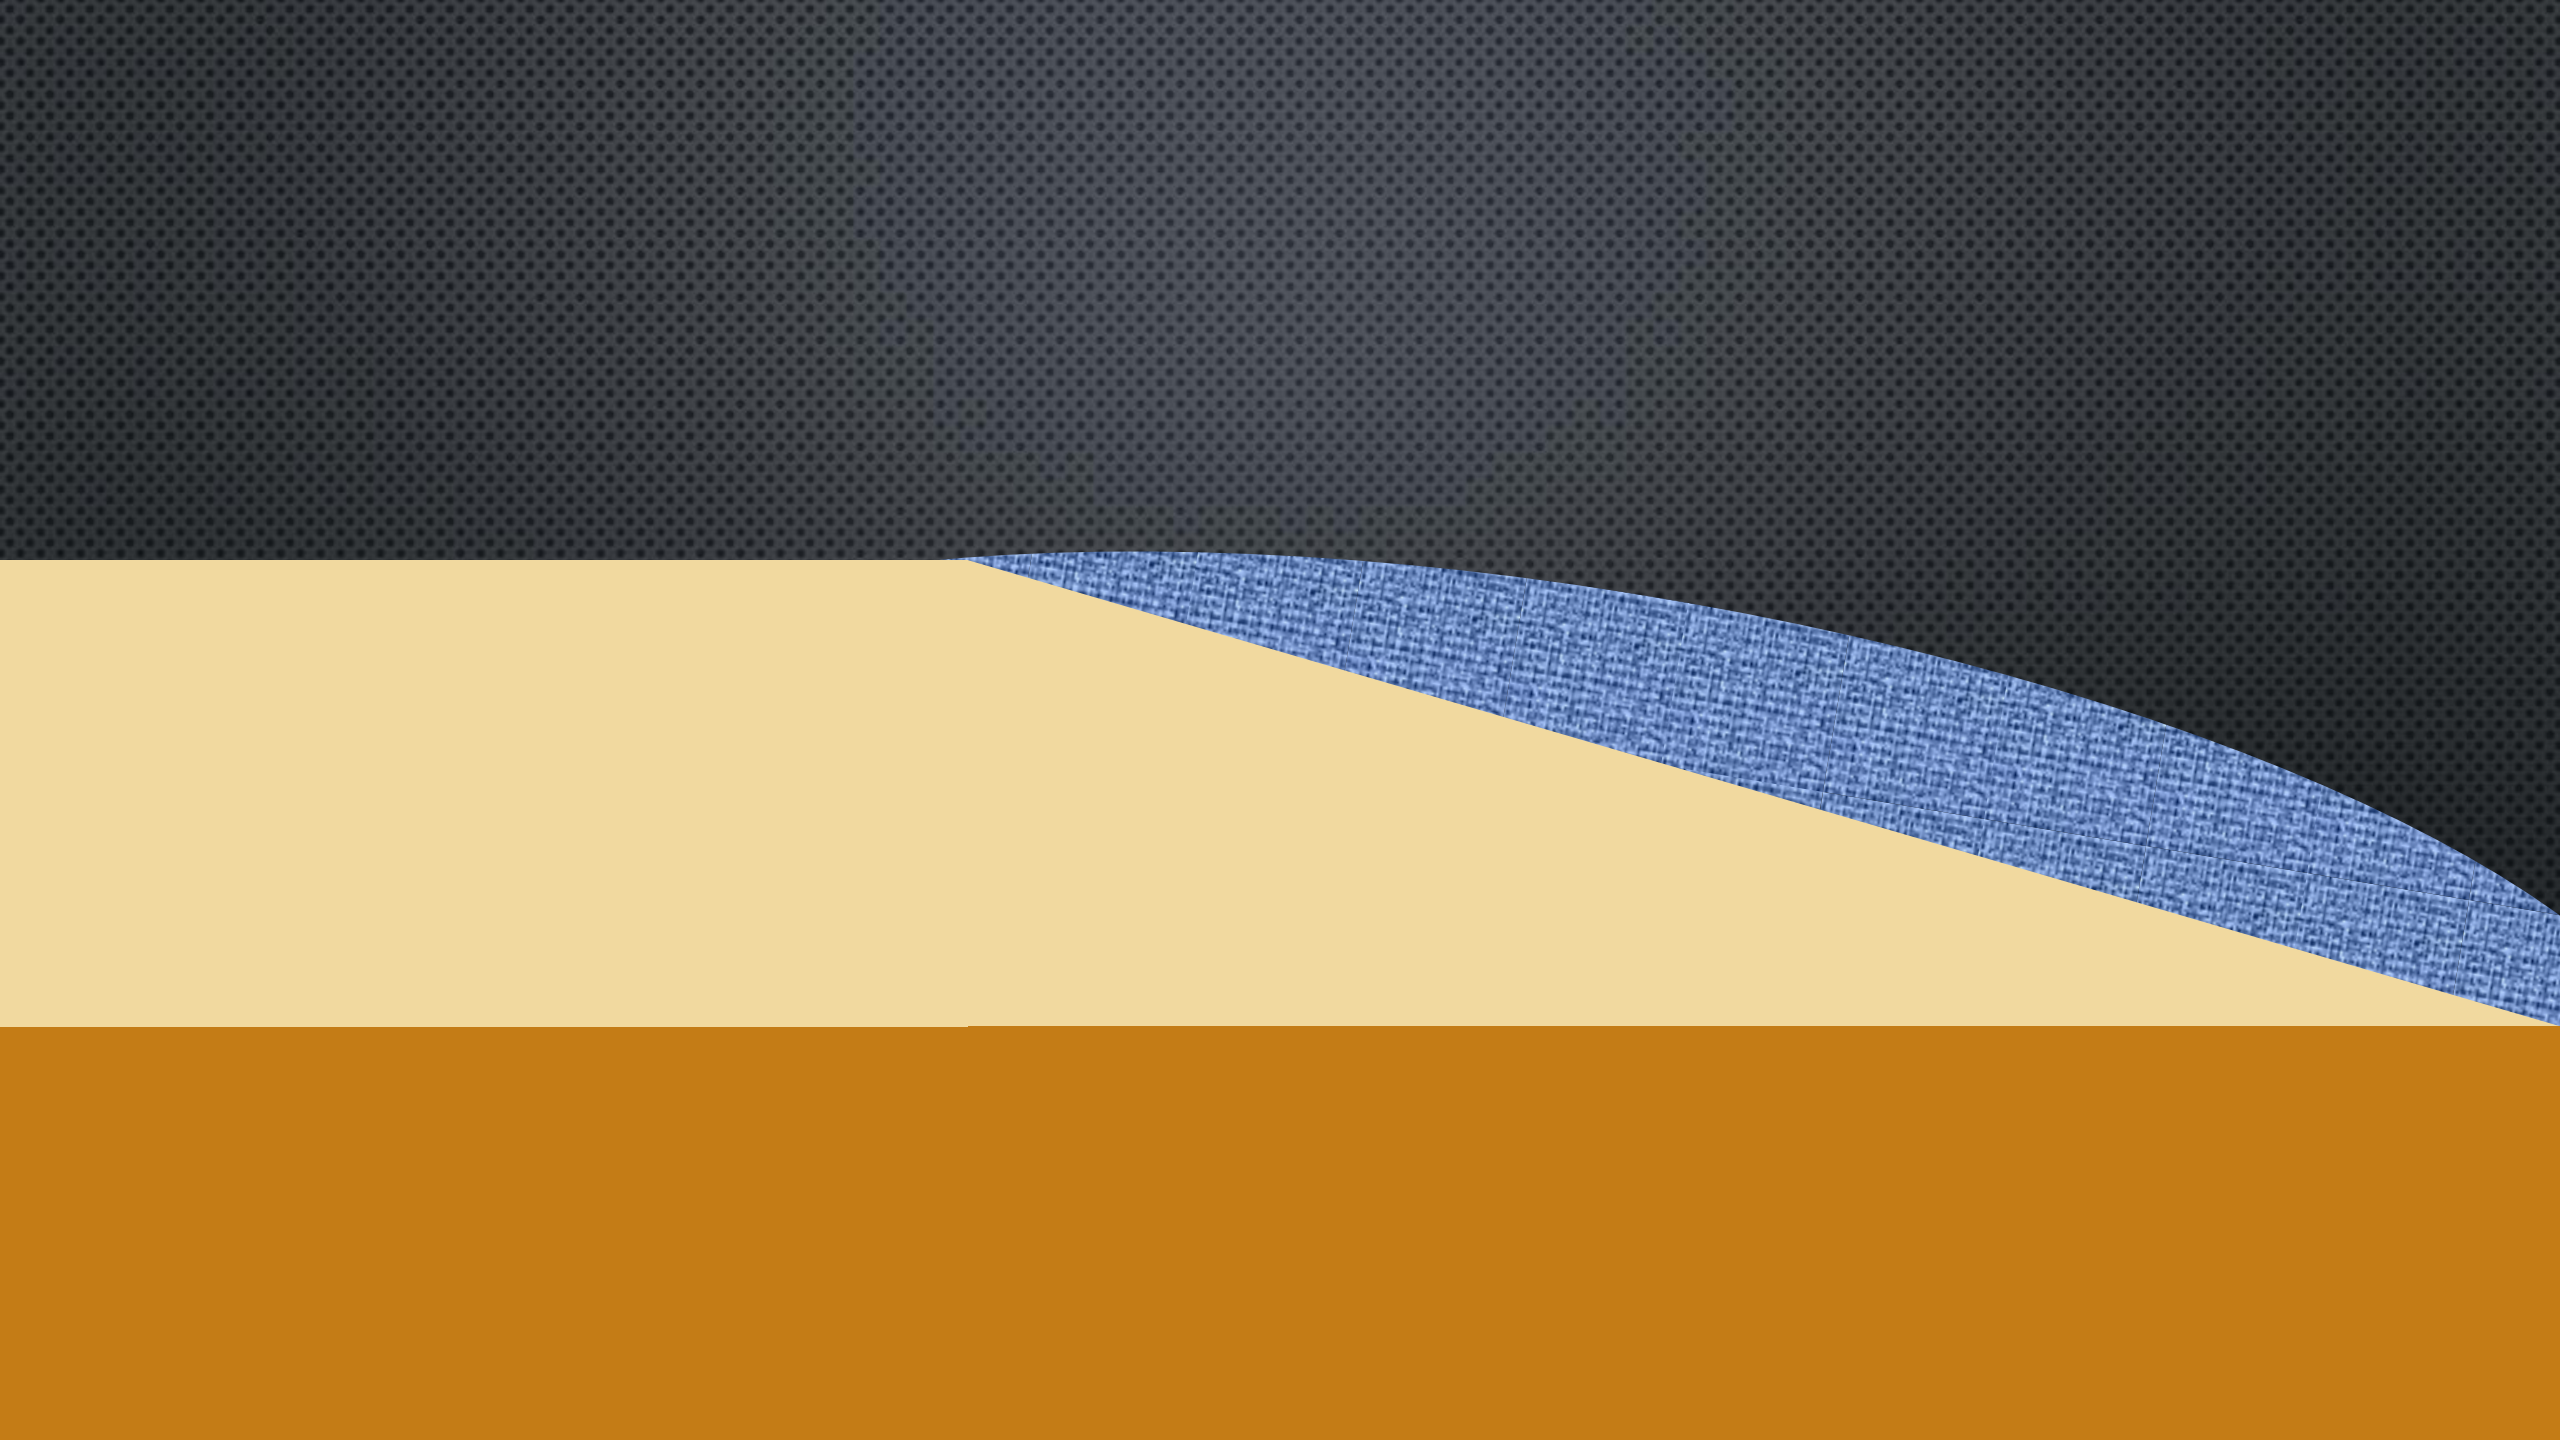



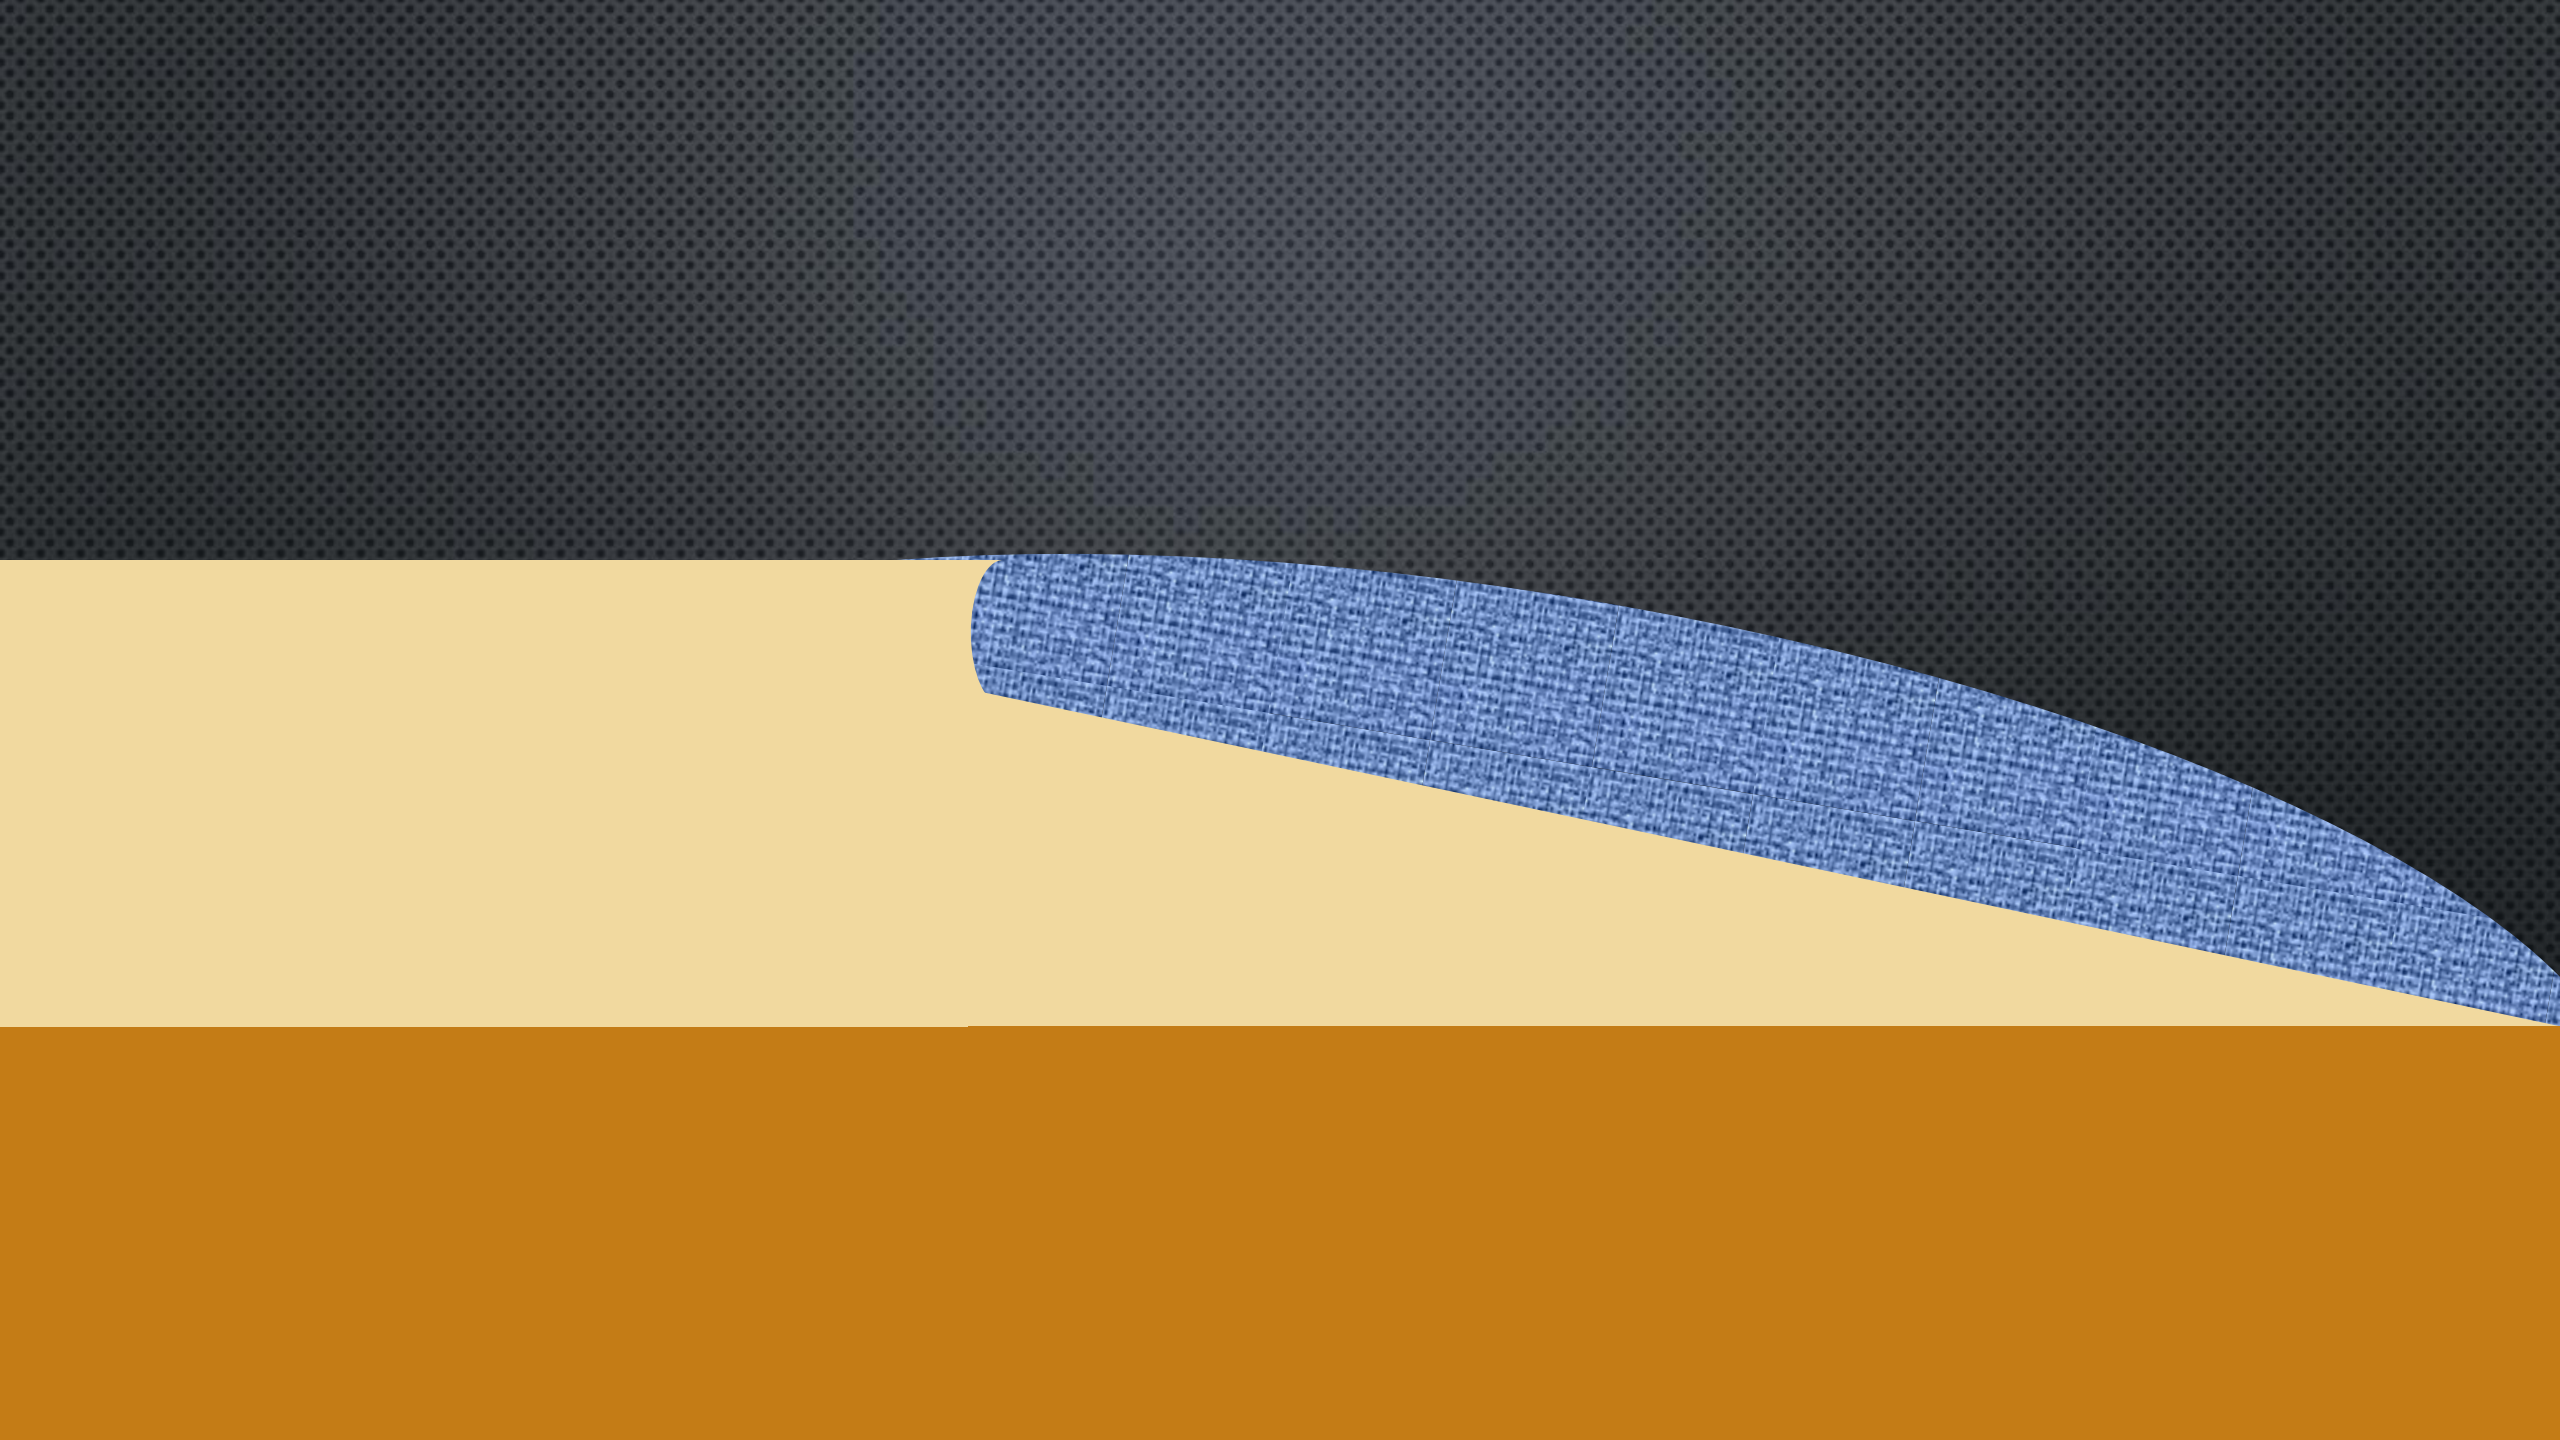





MANUEL
GARIBAY



MANUEL
GARIBAY



MANUEL
GARIBAY

3 TIPS DE PULIDO

- HOJA DE BISTURÍ
- REGULARIZACIÓN DE SUPERFICIE
- SECUENCIA PERFECTA







ALL
ALL COMPOSITE




ALL
ALL COMPOSITE



ALL
ALL COMPOSITE



ALL
ALL COMPOSITE

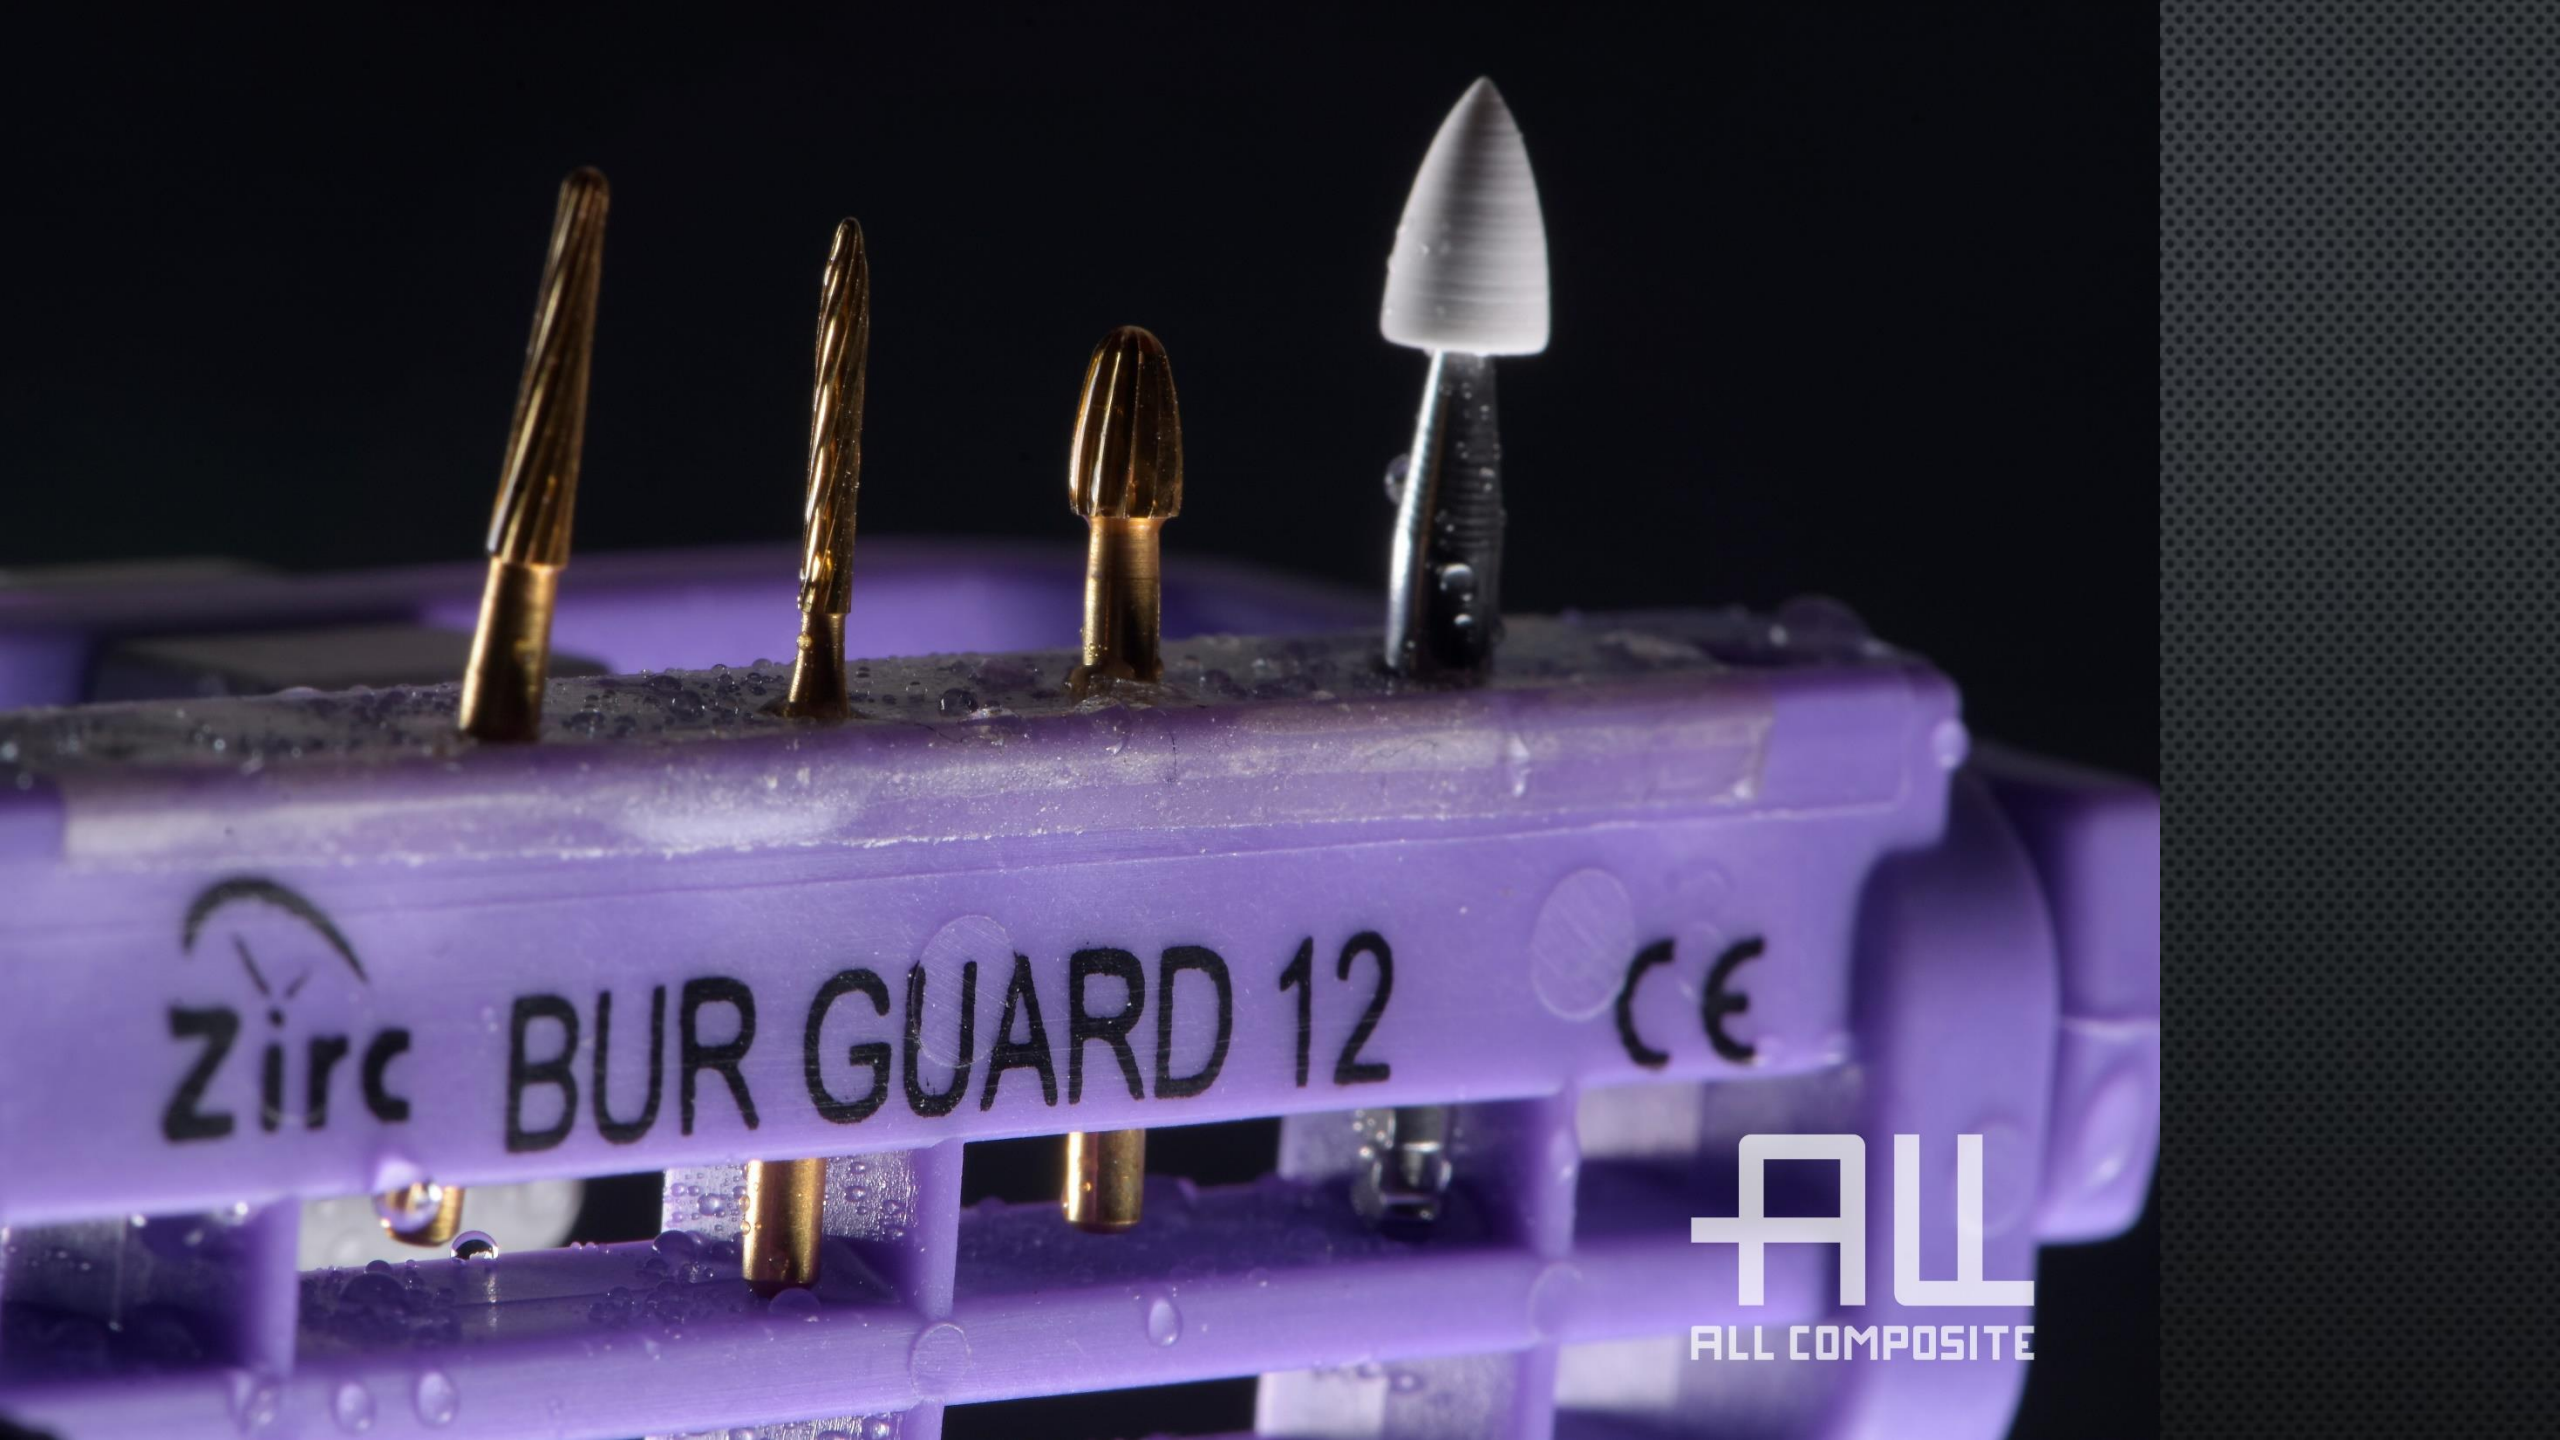


Zirc

BUR GUARD 12

CE

ALL
ALL COMPOSITE



SECUENCIA PERFECTA

- ❖ DIAMANTE CÓDIGO AZUL – FORMA Y TEXTURA
- ❖ HOJA DE BISTURÍ NO. 15 – ÁNGULOS AGUDOS
- ❖ 12 NAVAJAS – SUAVIZAR TEXTURA
- ❖ LIJA DE AGUA – REGULARIZACIÓN DE SUPERFICIE / HOMOLOGACIÓN CON ESMALTE
- ❖ SILICÓN FINO - PULIDO
- ❖ CARBURO DE SILICIO - BRILLO




Manuel Garibay - Carillas Directas 4ta parte


- ✓ Hilo retractor 000, 00 Ultradent + Clorhexidina Bisco / Viscostat Clear Ultradent
- ✓ Coltene Flexi Dam
- ✓ Grapa B4 Hygenic (Brinker Tissue Retraction)

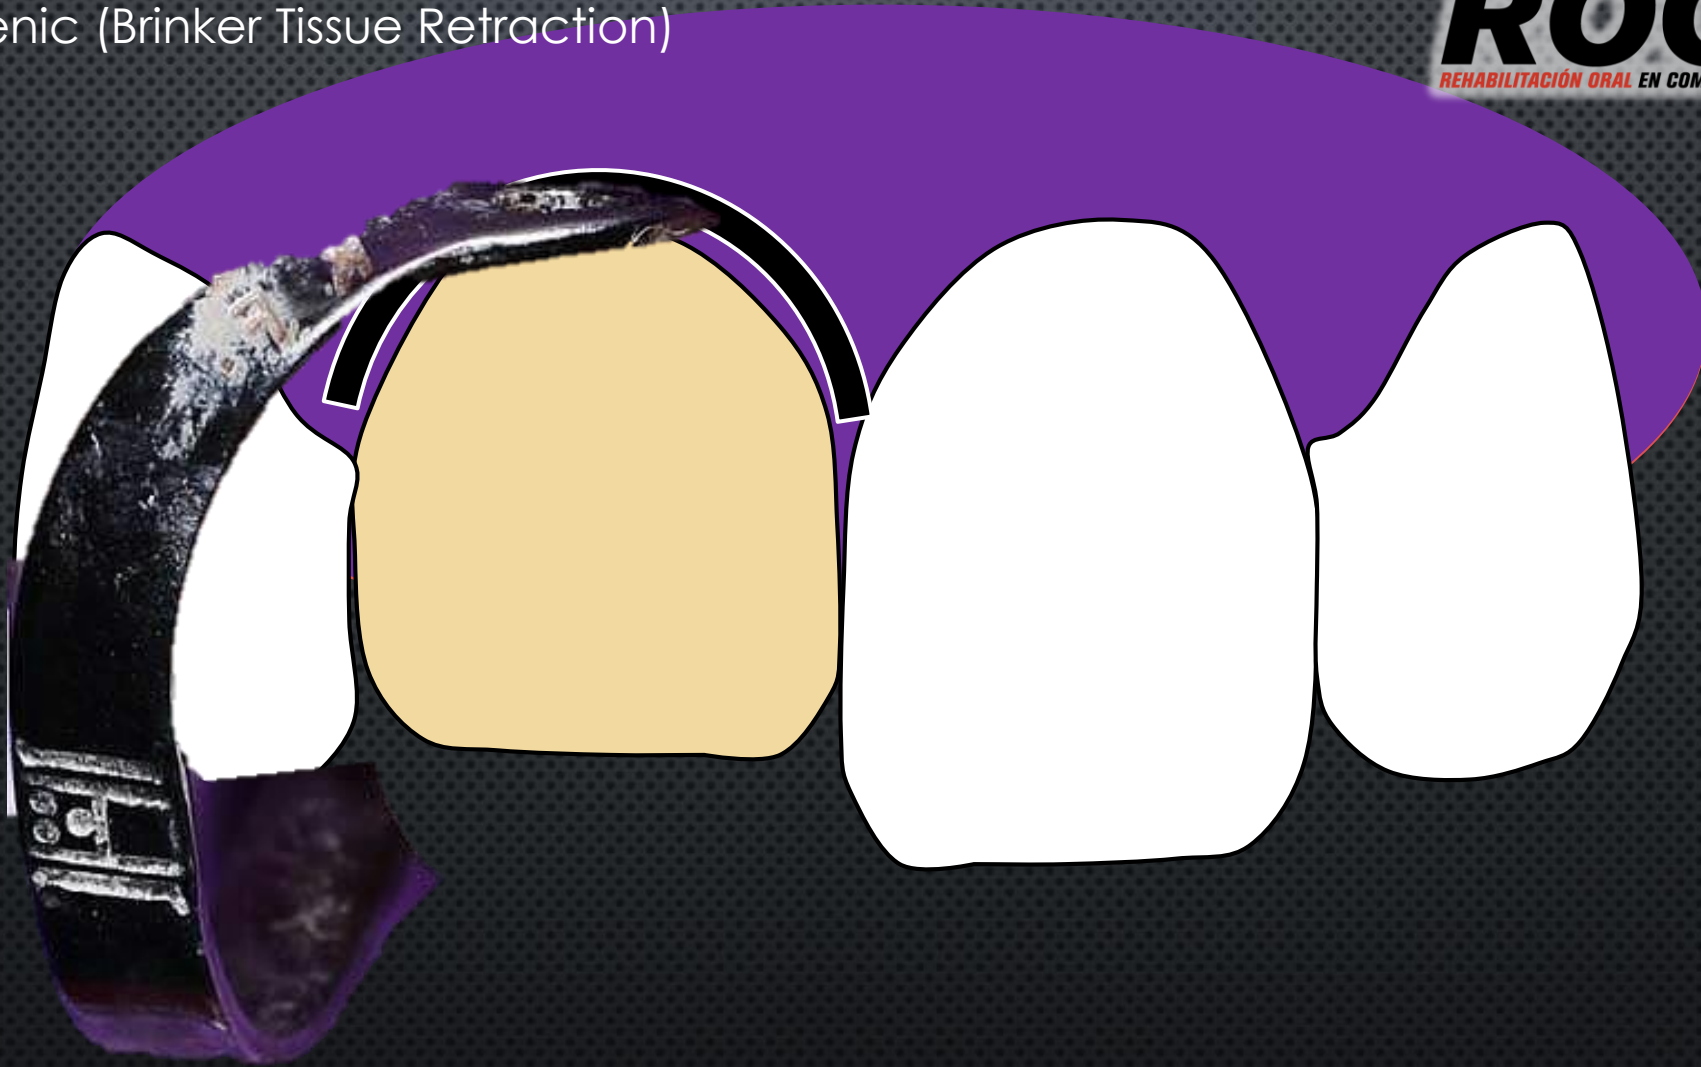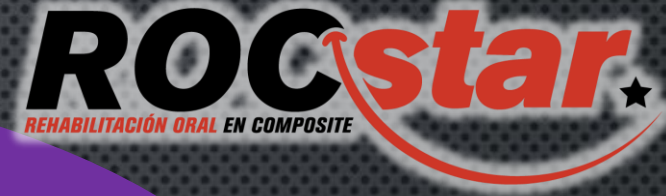


- ✓ Matriz Miltex
- ✓ Tijeras
- ✓ Cuña Garrison
- ✓ Bruñidor Pera
- ✓ Flow UD1 Ena HRi
- ✓ UE2 Ena HRi

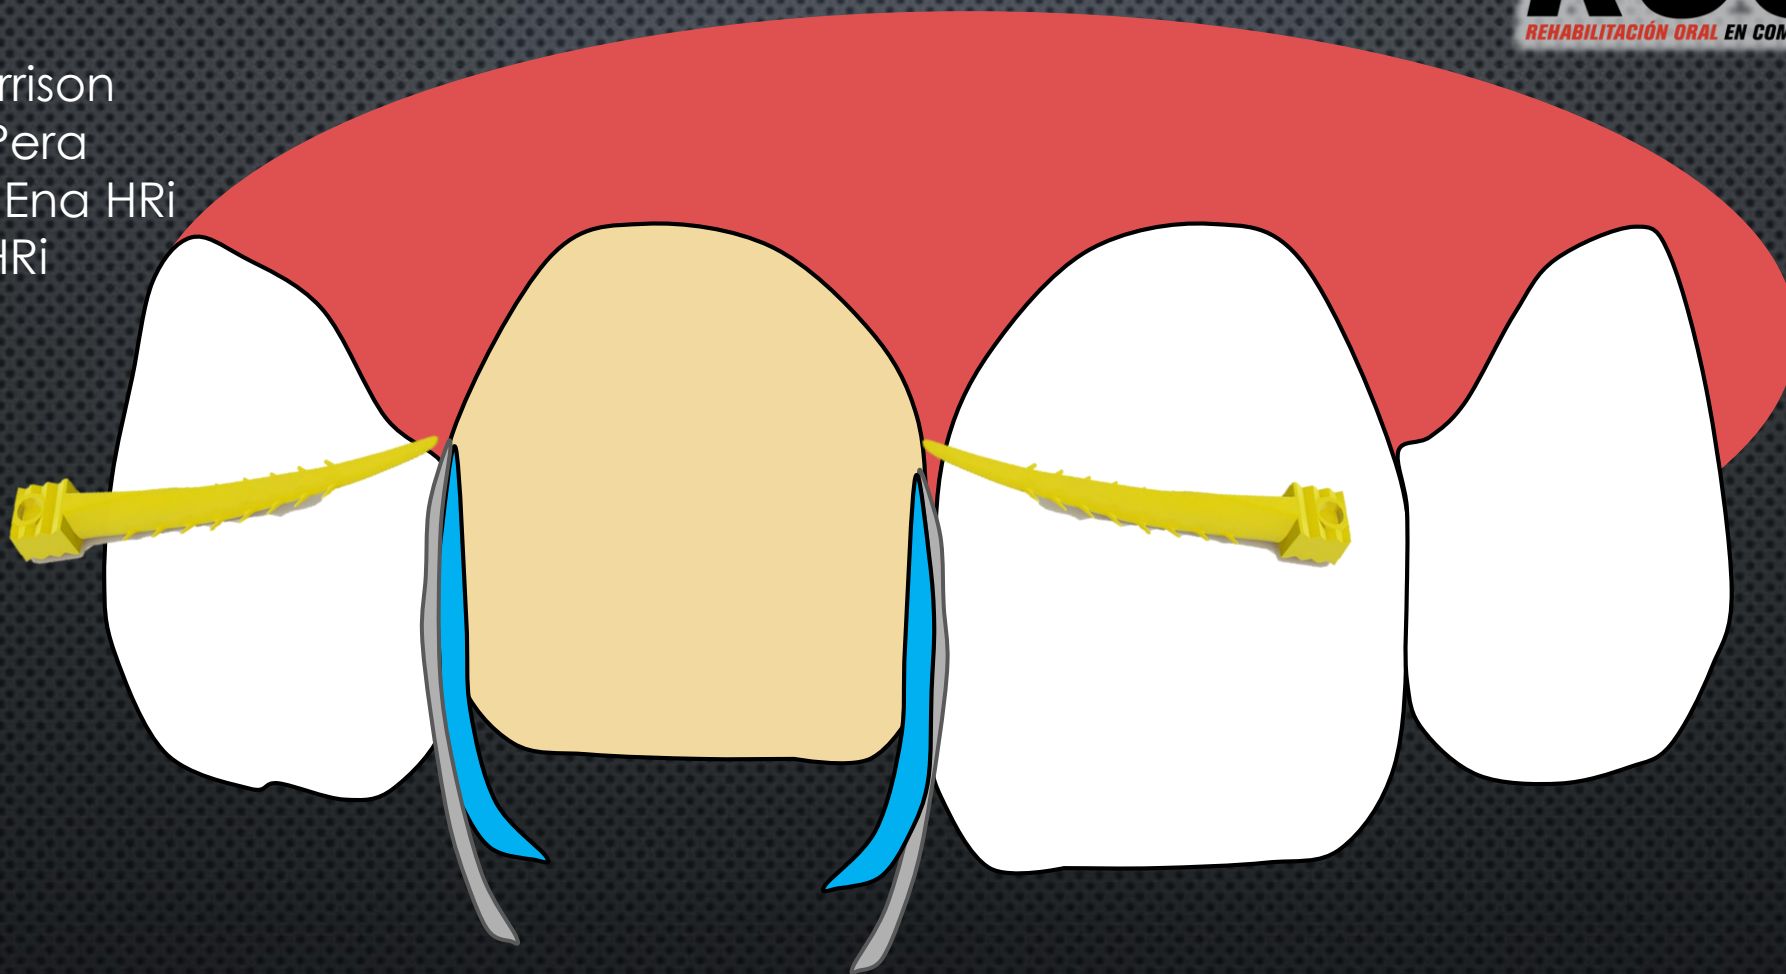


MATRIZ + CUÑA + FLOW + UE2

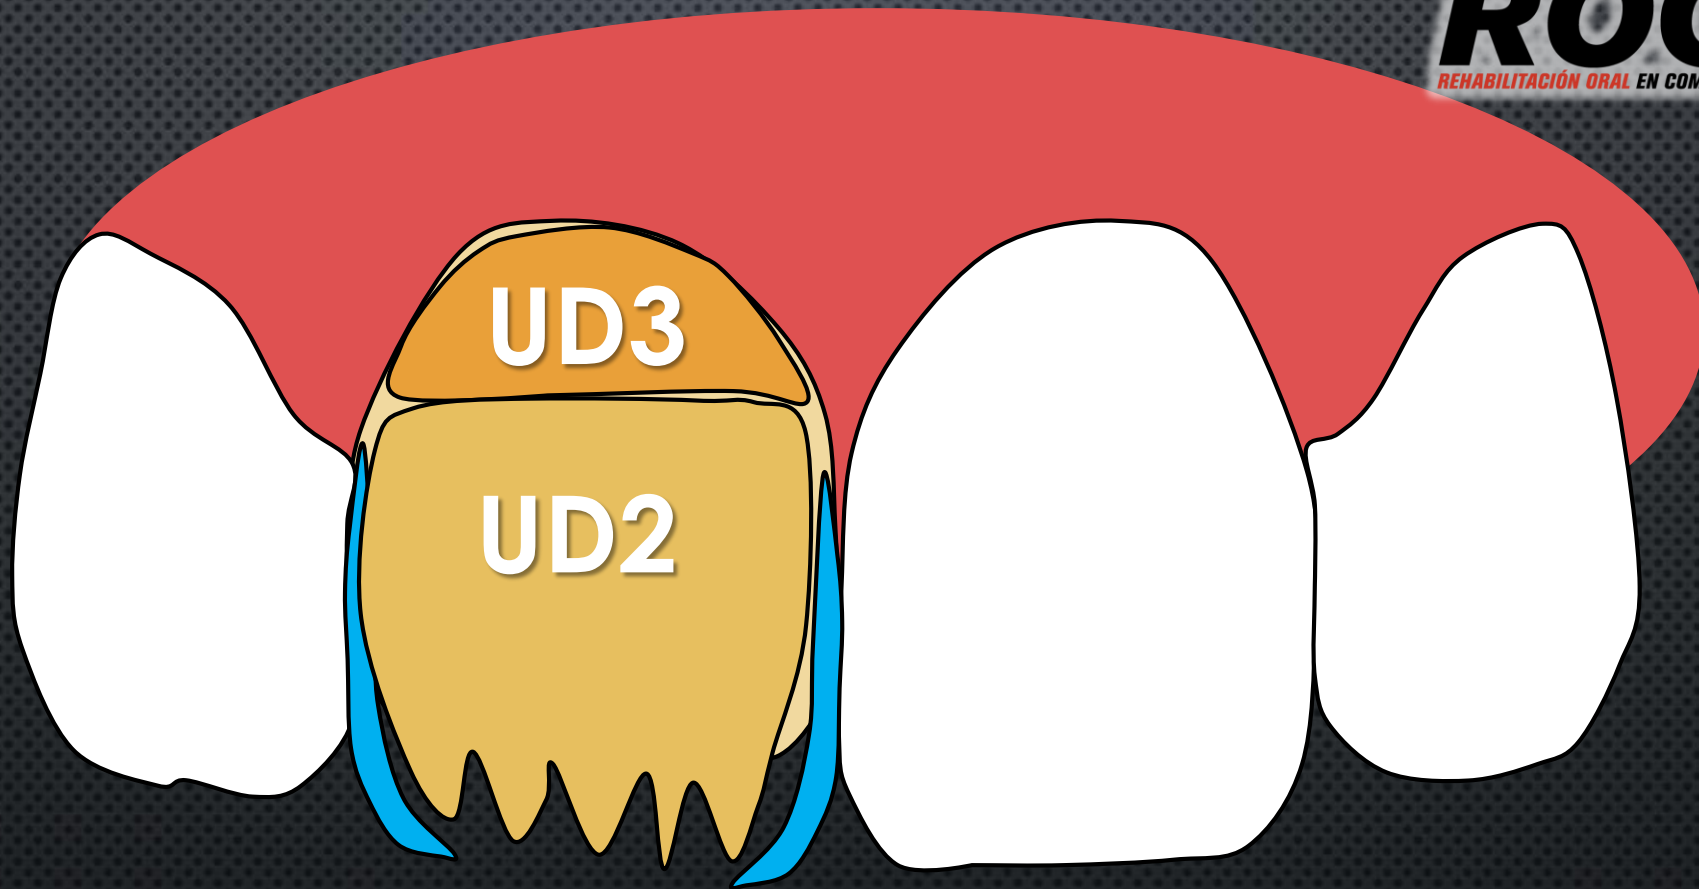


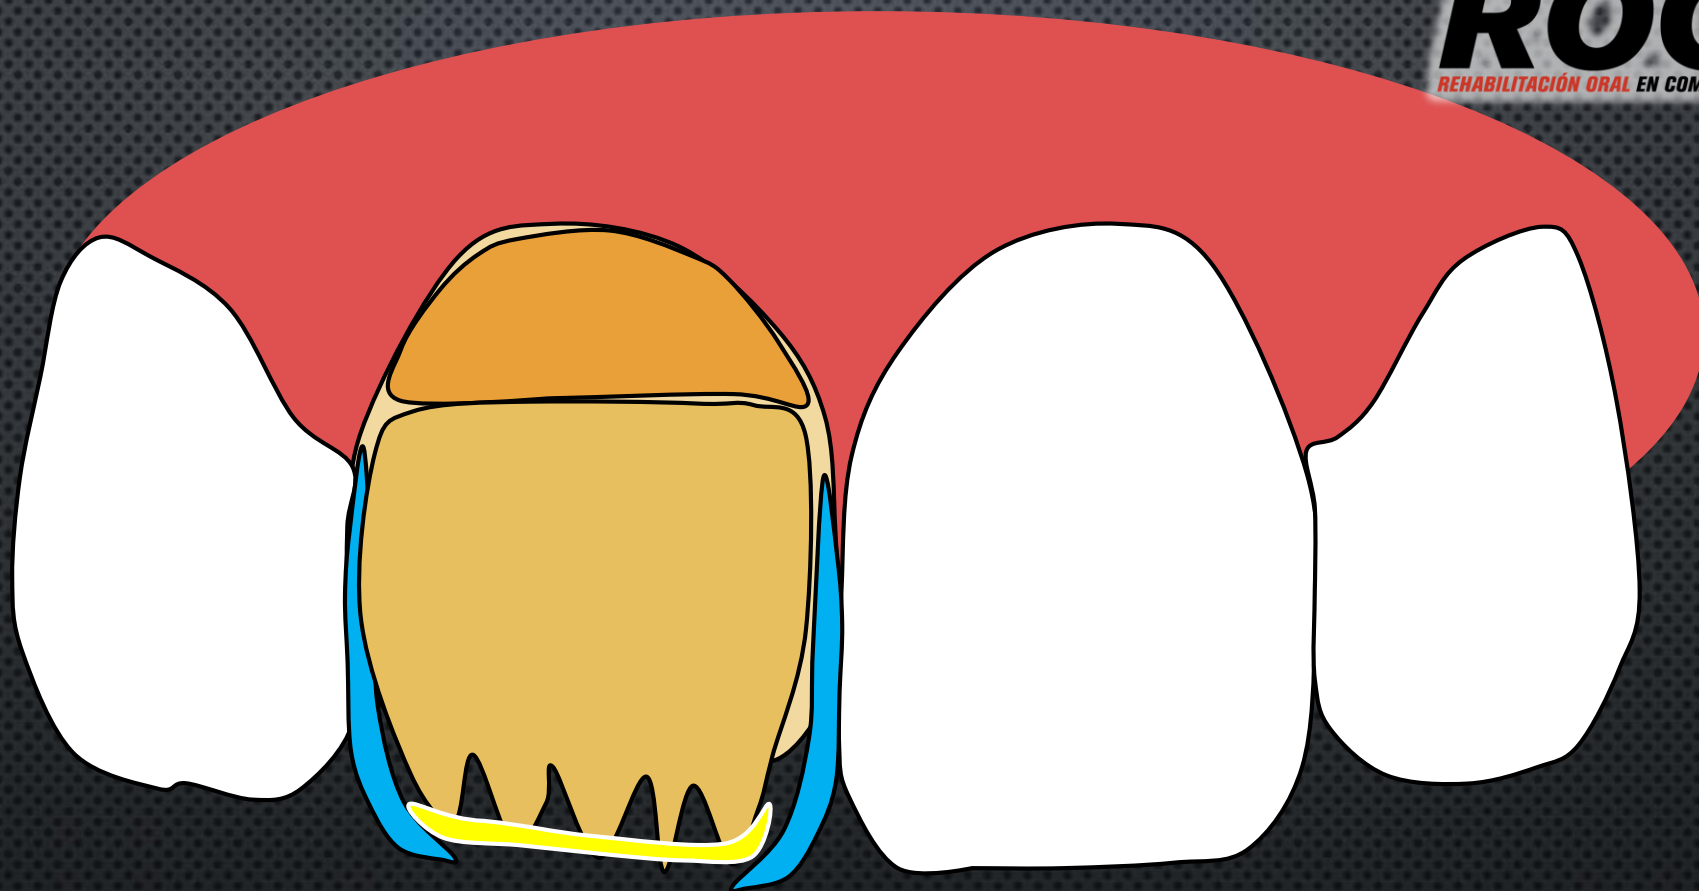

OBN


Vista Lateral

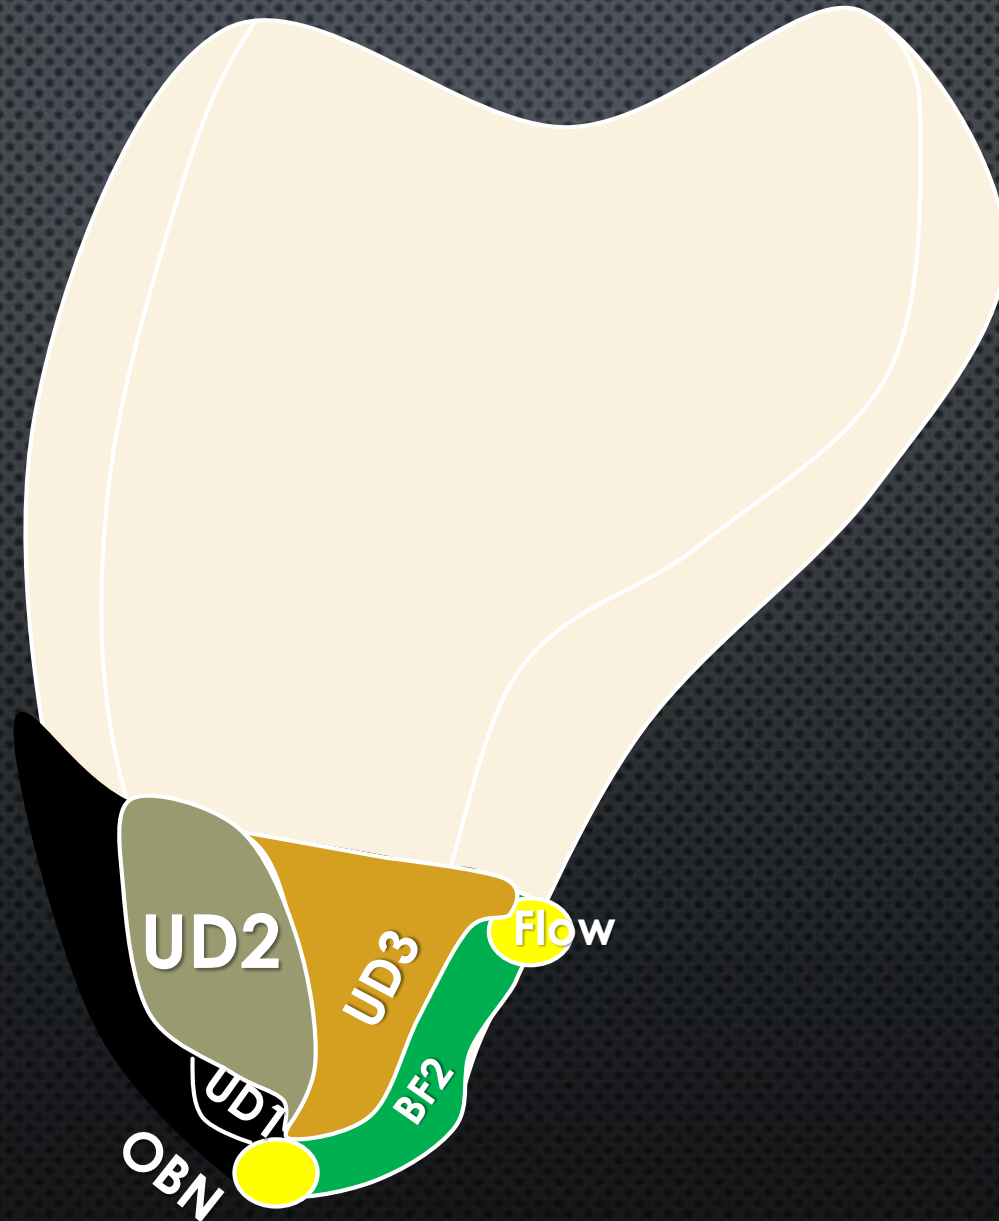

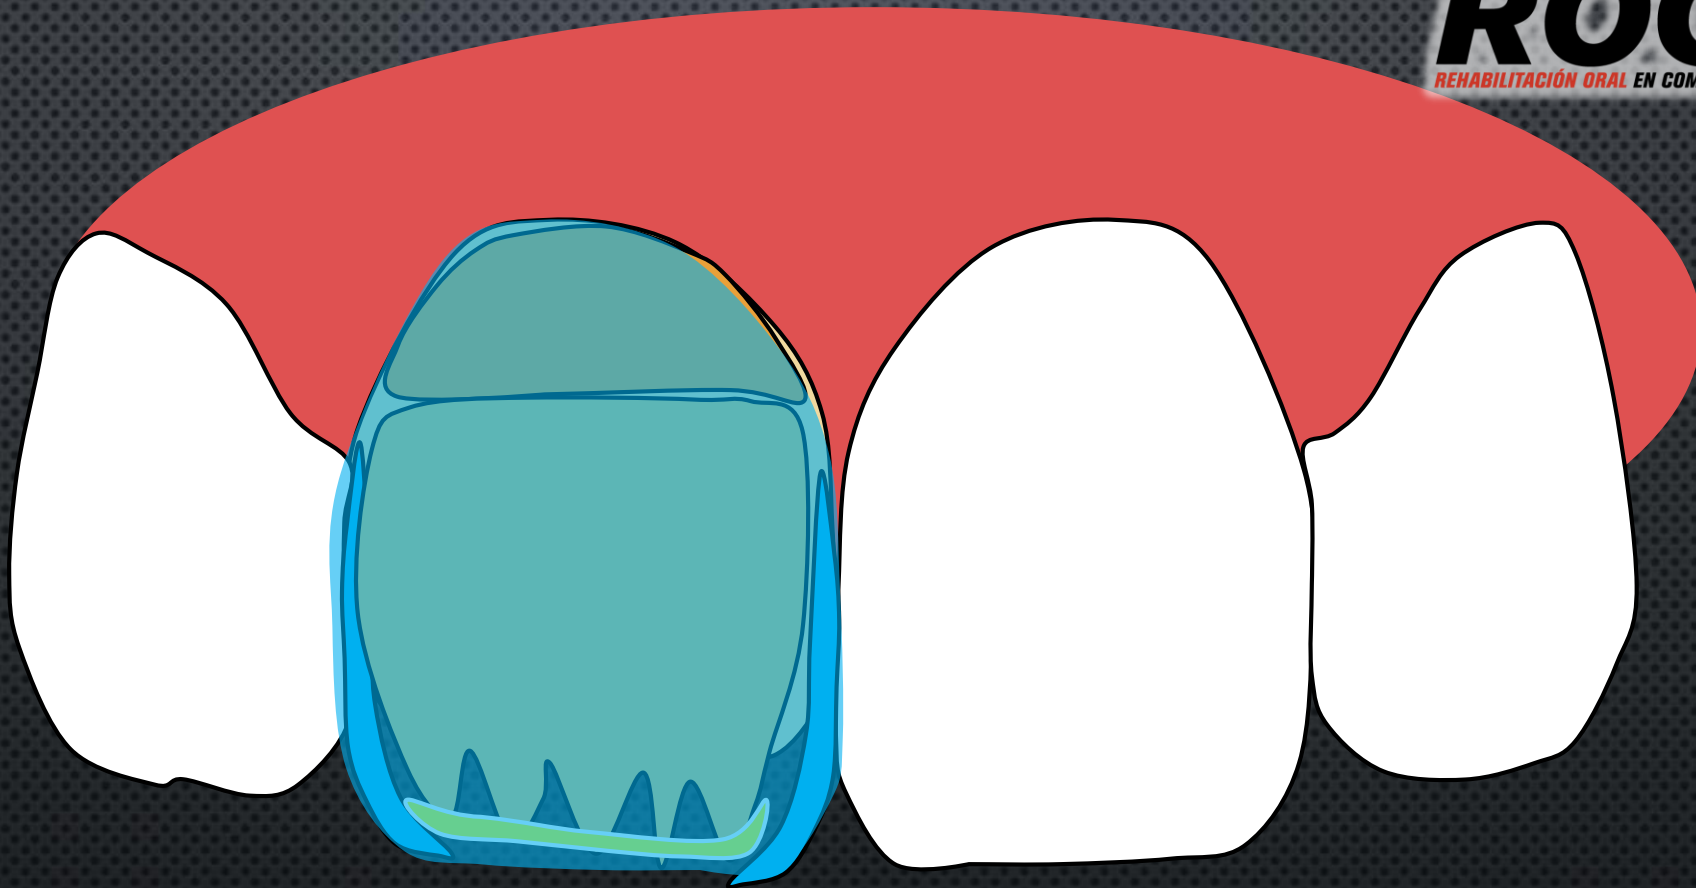

UE2

¿Y LAS CLASES IV?

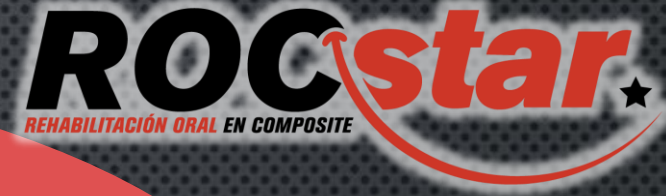

CHANFER 0.5 mm

